



D1

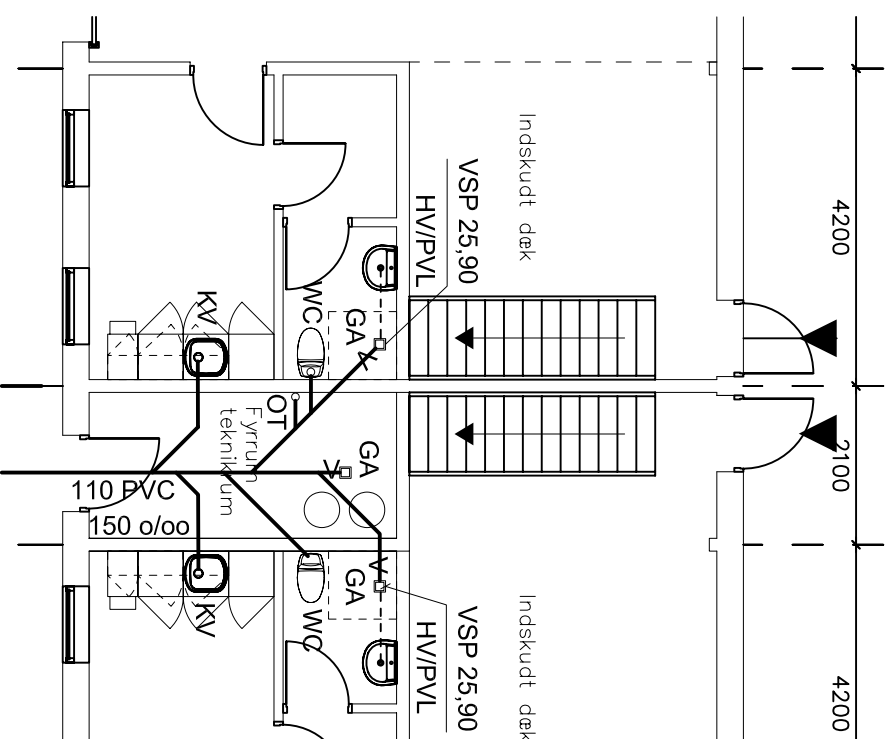

D2

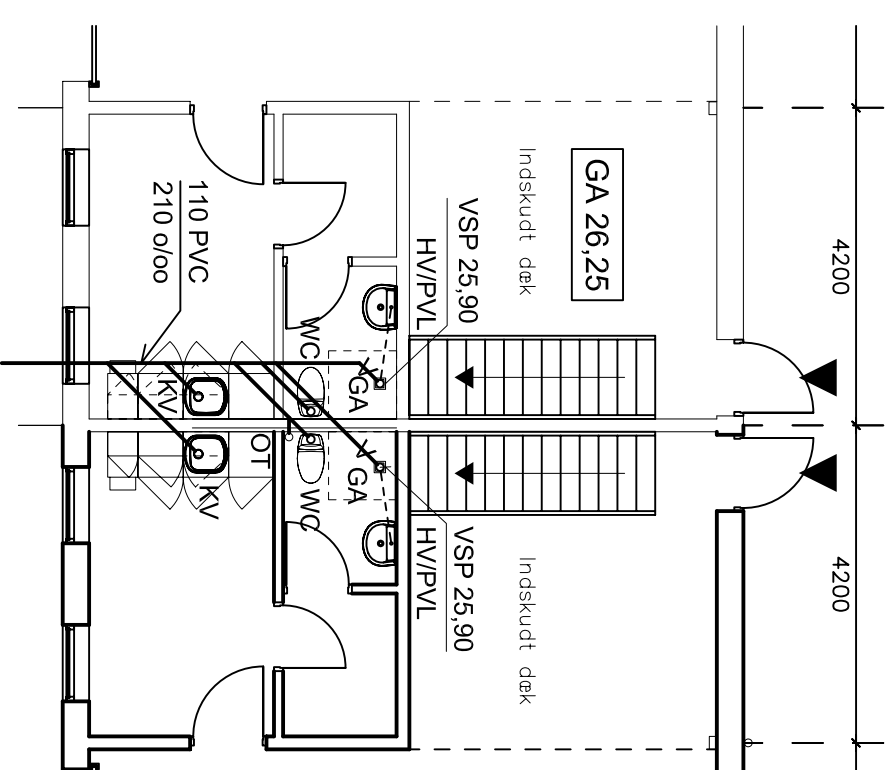

D3

Note:

Ubenaævnte spildevandsledninger er ø110 mm PVC.
 Ubenaævnte regnvandsledninger er ø110 mm PVC.
 Dræneledninger udføres som ø80 mm PVC - 5 o/oo.
 Alle tagbrønde udføres som ø315 PVC med vandlås.
 Kloakdæksler tilpasses terræn med betonbrøndkegle
 og støbejernsdæksel med karm.
 For dæksler og riste på vejbane og fortove skal disse
 kunne modstå 40 tons akseltryk.

Dræneledningerne tilsluttes tagbrønde.
 Afløbsanlæg udføres i h.t. SBL-anvisning 185 DS 432.

Tegningshenvvisning:
 (52) 1.01 - Situationsplan
 (52) 3.01 - Spildevand, stueplan.

SAG STOREBJERG EJENDOMME APS BYBJERGVEJ 43, 3060 ESPERGÆRDE	SAG NR:	081257
	DATO:	27.10.08
EMNE STUEPLAN, SPILDEVAND DETAILPLAN	TEGN.NR:	(52)5.01
	MAL:	1:100

HEEDE CONSULT & COACHING APS
 rådgivende ingeniørfirma

Stenløse Center 74, 1. · 3660 Stenløse
 Tlf. 47777757 · fax 47777726